



55%

## PPF GATE, PRAHA, CZE

Během stavební rekonstrukce 3 pater kancelářské budovy PPF GATE jsme provedli instalaci 981 kancelářských svítidel. Instalace, která trvala 1 měsíc, byla enormně náročná s ohledem na krátký čas určený k rekonstrukci všech pater a v koordinaci s ostatními profesemi, které zde pracovaly současně. Kancelářská svítidla byla instalována pomocí lankových závěsů, které byly kotveny nastřelováním přímo

do monolitické konstrukce stropu. Dále bylo nainstalováno 160 nouzových svítidel, a to jak vestavných, tak přisazených. Dílo bylo provedeno včas a splnilo zákazníkovo očekávání při dodržení všech zákonných podmínek pro kolaudaci a následný provoz.

**Druh svítidla****Počet svítidel****Celkový příkon****Roční ener. spotřeba**

Původní řešení

Zářivková a nouzová svítidla T5

1 320 ks

82,84 kW

249 514 kWh

**ARGIA světelné řešení****OFFICE EV + LED****981 ks****37,28 kW****112 279 kWh**




Úsporné, spolehlivé, a bezúdržbové osvětlení kancelářských prostor. Splnění všech bezpečnostních požadavků na provoz velkých administrativních budov.





KANCELÁŘSKÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ  
PPF GATE, PRAHA, CZE

[www.argia.cz](http://www.argia.cz)

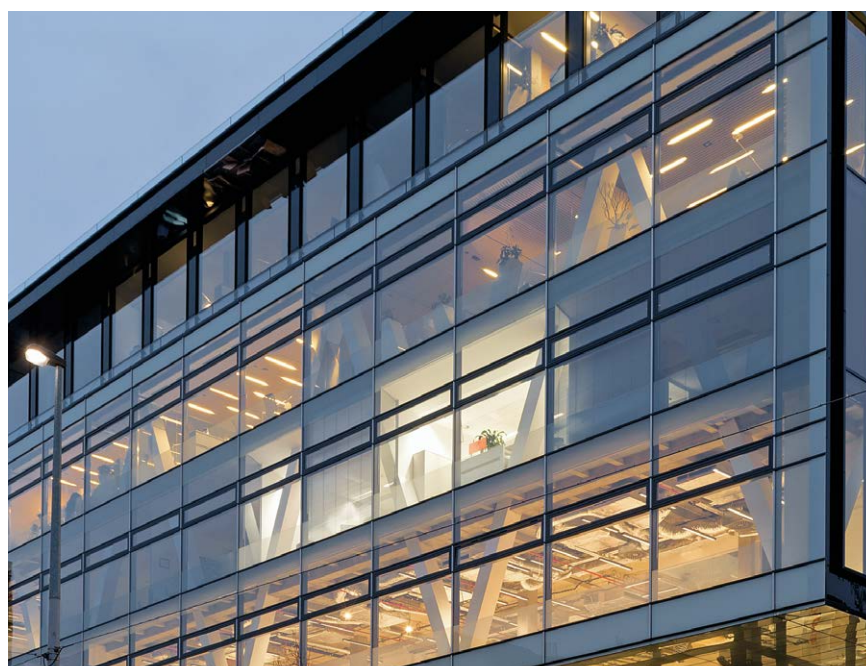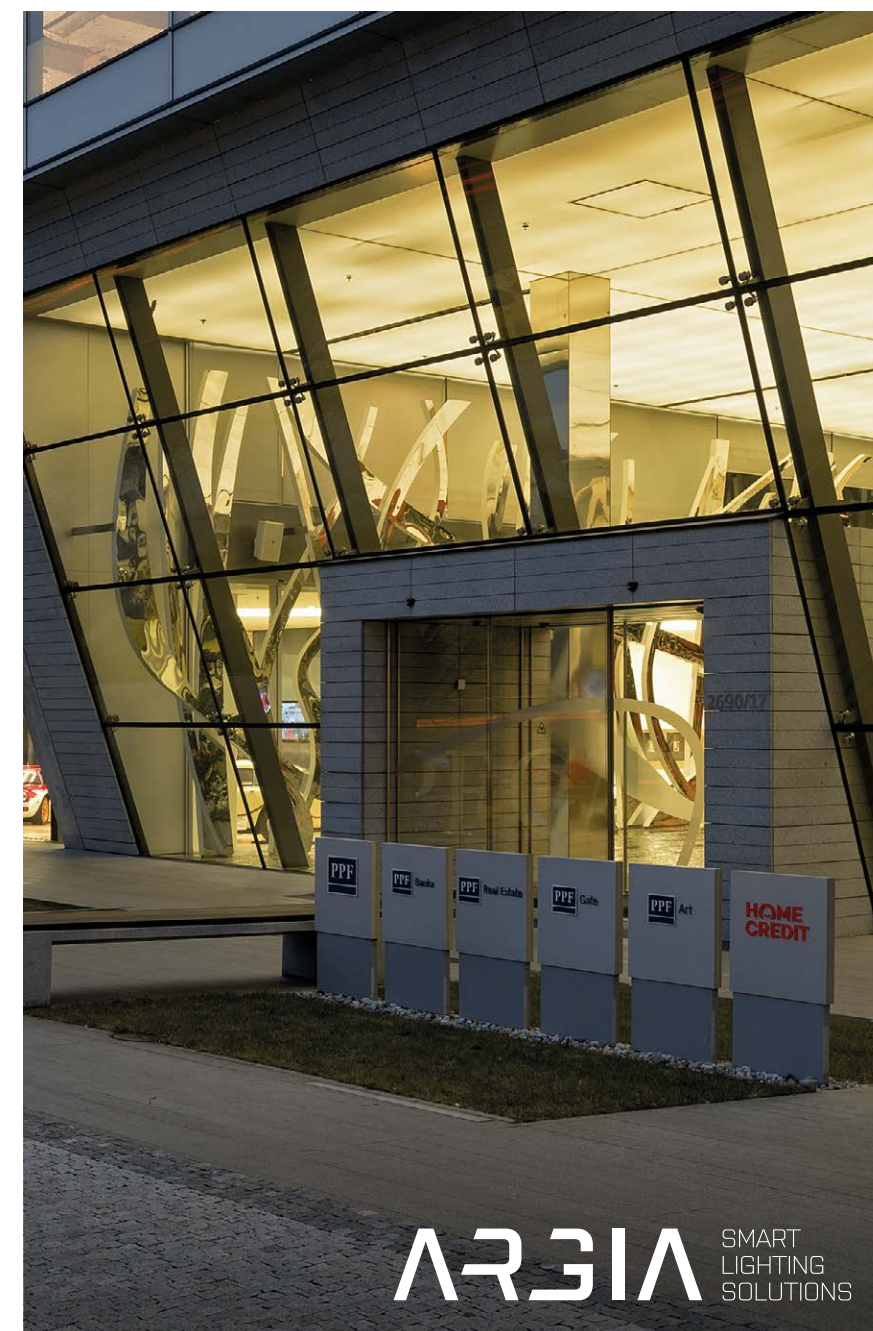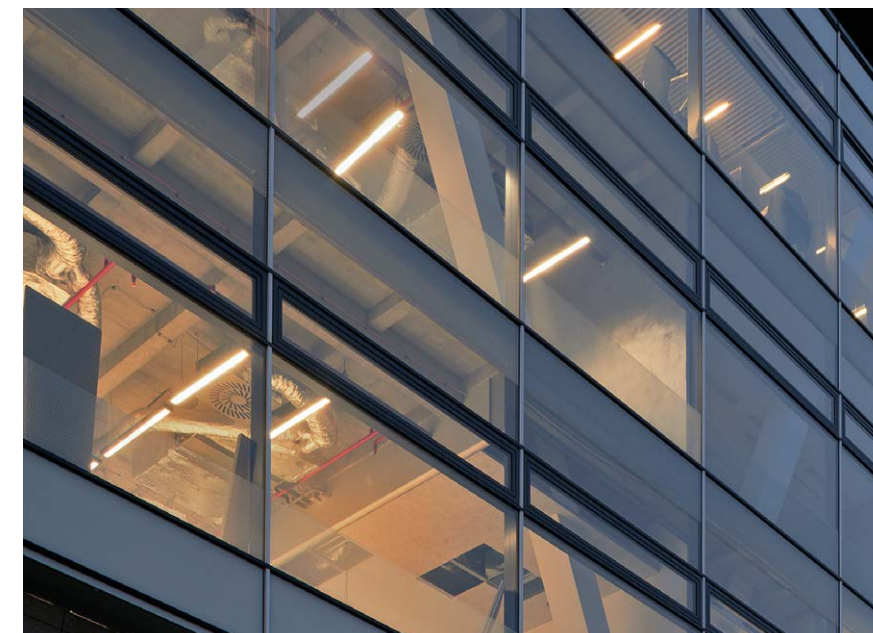

**ARGIA** SMART  
LIGHTING  
SOLUTIONS